

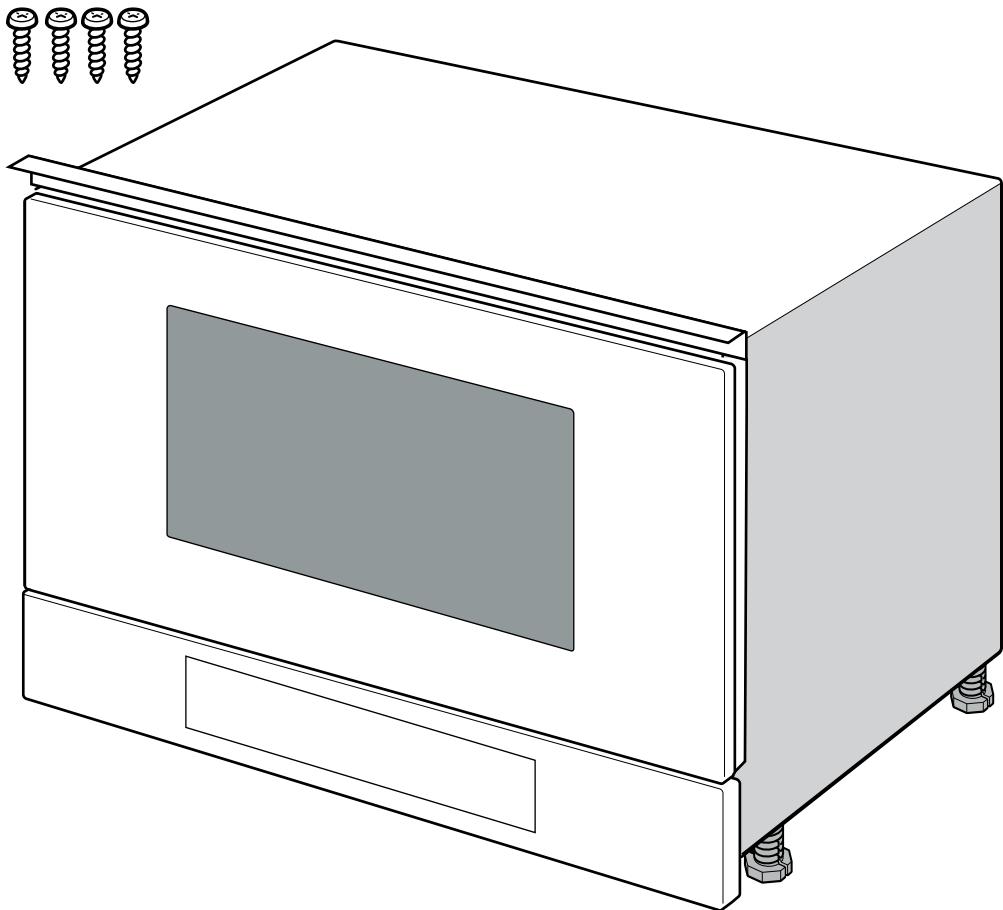


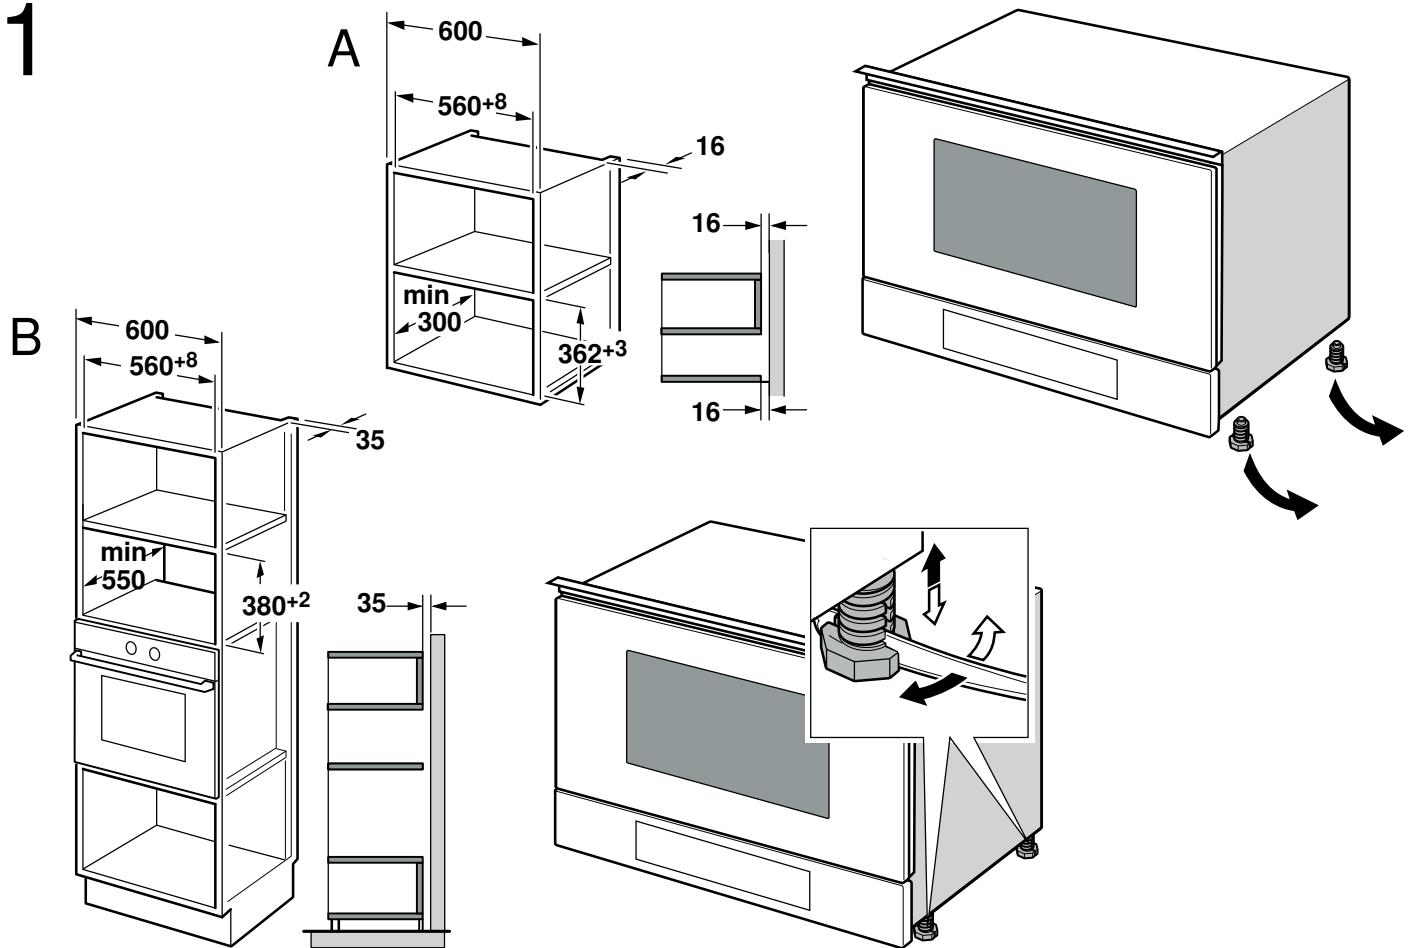


bg Ръководство за монтаж
et Paigaldusjuhend
hr Upute za montažu
hu Szerelési útmutató
ka ინსტალაციის ინსტრუქციები
kk Орнату туралы нұсқаулар
lt Montavimo instrukcija
lv Montāžas instrukcija

mk Упатство за монтажа
ro Instrucțiuni de montaj
sk Montážny návod
sl Navodila za montažo
sq Udhëzim për montim
sr Uputstvo o postavljanju
uk Інструкція з монтажу
uz O'rnatish bo'yicha yo'riqnomalar

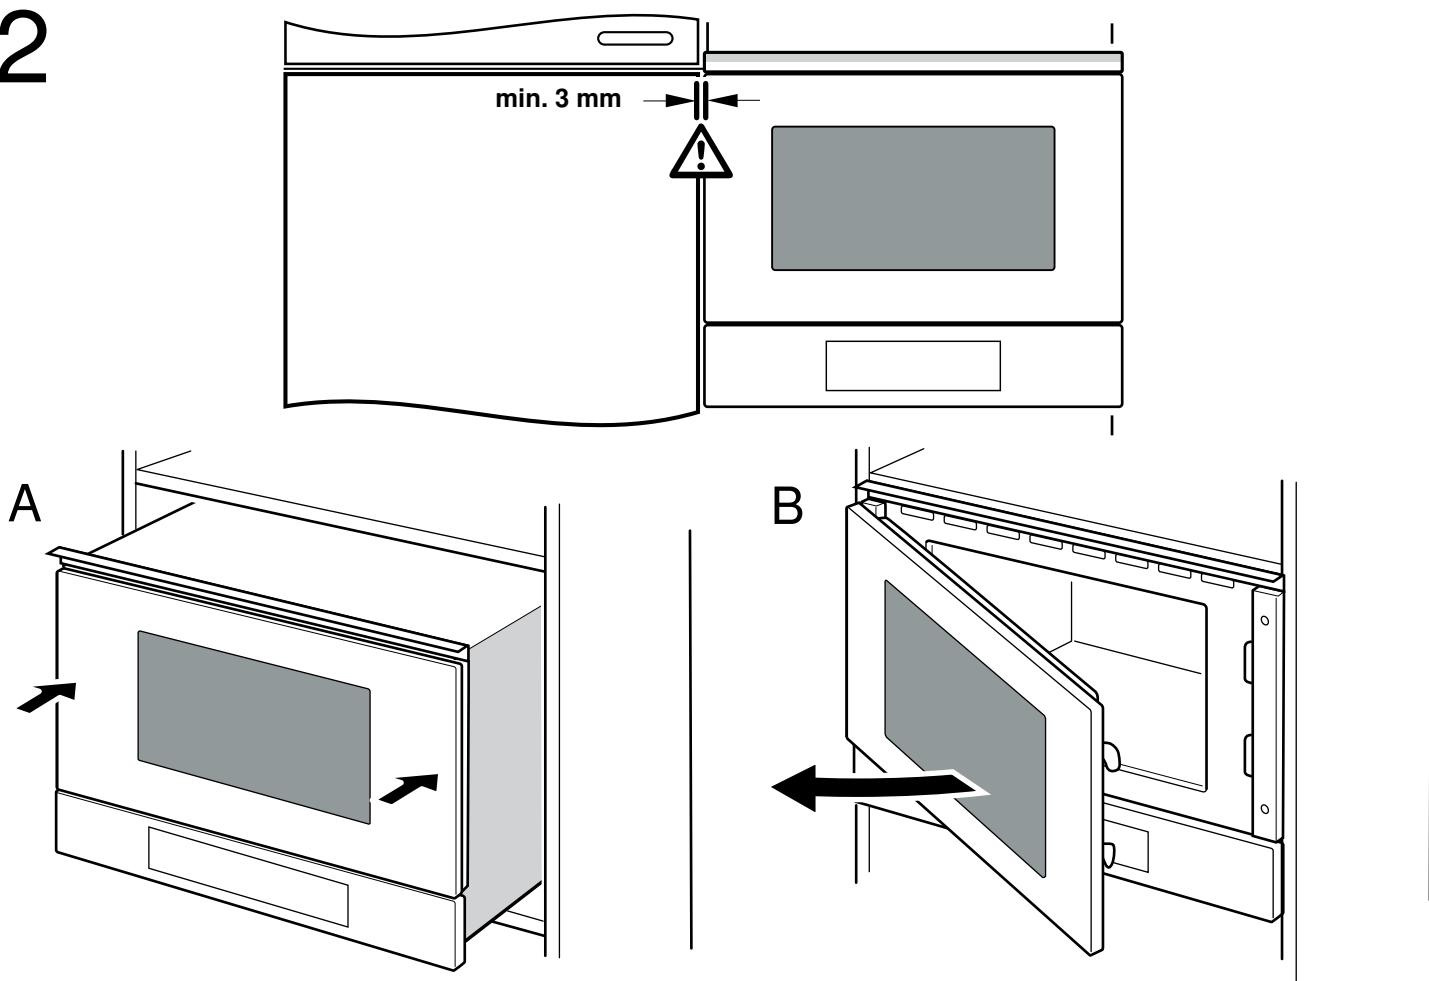


1**2**

2

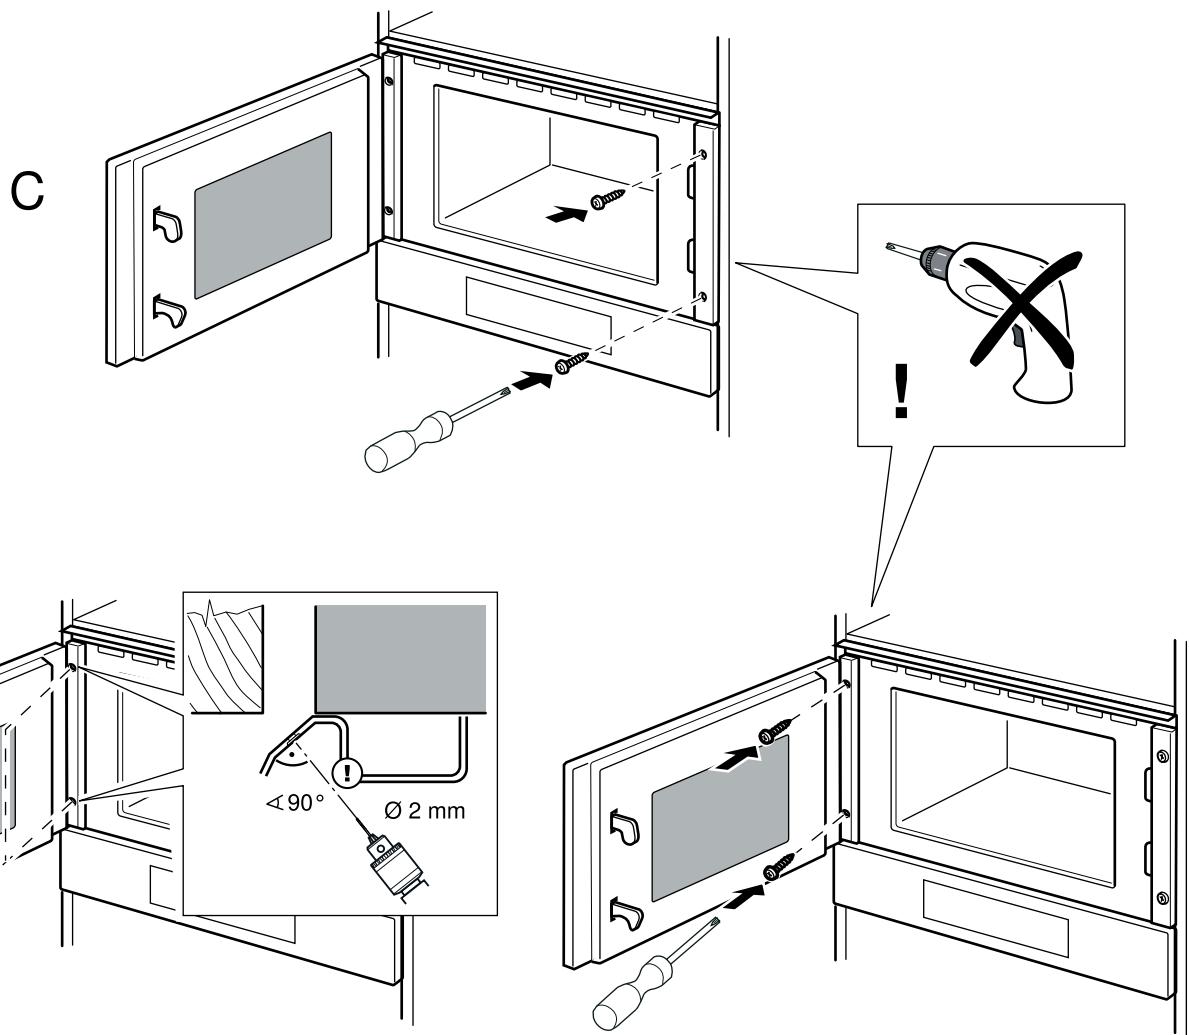

D

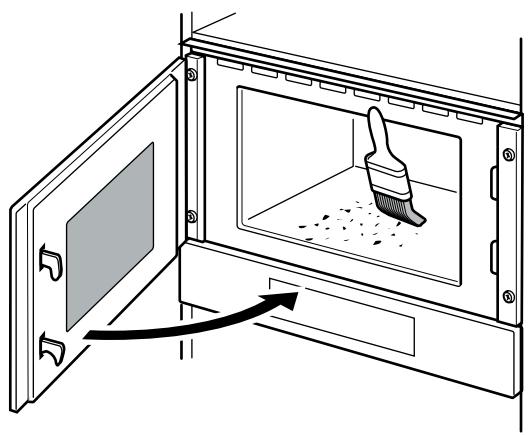

Важни указания

- Проверете уреда след разопаковането. При транспортни повреди не включвате.
- Свалете от камерата и от вратата опаковъчния материал и облепващото фолио преди въвеждане в експлоатация.
- Уредът да не се монтира зад декоративна врата или врата на шкаф. Налице е опасност от прегряване.
- Извършете всички дейности по изрязване на мебелите преди поставянето на уреда. Отстранете стружките. Отстранете стружките, те могат да застрашат функционирането на електрическите компоненти.
- За избягване на порязвания носете защитни ръкавици. Частите, които по време на монтажа са достъпни, могат да са с остри ръбове.
- Мерките на фигураните са в мм.

△ Притежатели на електронни импланти!

Уредът може да съдържа перманентни магнити, които могат да окажат влияние на електронните импланти като напр. пейсмейкери или инсулинови помпи. Ето защо при монтажа спазвайте минимално разстояние от 10 см до електронните импланти.

Електрически изводи

Уредът е с поставен щепсел може да се свързва само към инсталиран според предписанията предпазен контакт. Защитата трябва да възлиза минимум на 10 ампера (автоматичен предпазител L или В). Мрежовото напрежение трябва да отговаря на посоченото във фирмата табелка напрежение. Монтажът на електрически контакт или смяната на съединителната линия трябва да се провежда единствено от електротехник при спазването на релевантните предписания.

В случай че след монтажа няма достъп до щепсела, от страната на монтажа трябва да е наличен сепаратор за всички полюси с контактен отвор от мин. 3 mm.

Не използвайте щепселини вилки, многогнездови контакти или удължители. Съществува опасност от пожар при претоварване.

Мебел за вграждане

Шкафтът за вграждане не трябва да има задна стена зад уреда. Минимална височина на вграждане 850 mm.

Процепите за проветрение и смукателните отвори не трябва да се покриват.

При уреди с допълнителни щепселини адаптери - минимална дължочина на вграждане 340 mm

Уред в горен шкаф - фигура 1A

Уред във висок шкаф - фигура 1B

Използване на уреда - фигура 2

Указание: Не захващайте или прищипвайте свързвания проводник.

Внимание!

При отварянето на вратата уредът може да се наклони напред. (Фигура 2B)

Указание

- Покройте отдолу пантите на вратата. Пробийте предварително с бургия за дърво (Ø 2 mm). (Фигура 2C)
- Затегнете на ръка винтовете с отвертка.

et

Olulised märkused

- Kontrollige seade pärast pakendi eemaldamist üle. Transpordil tekinud vigastuste tuvastamise korral ärge ühendage seadet vooluvõrku.
- Enne seadme kasutuselevõttu eemaldage ahjukambrist ja ukse küljest pakendimaterjal ja teip.
- Ärge paigaldage seadet kapiukse taha. Seade võib üle kuumeneda.
- Tehke mööblisse väljalöiked enne seadme kohaleasetamist. Eemaldage laastud. Need võivad häirida elektridetailide tööd.
- Löikevigastuste välimiseks kandke kaitsekindaid. Paigaldamise ajal ligipääsetavad detailid võivad olla teravate servadega.
- Piltide mõõtud mm-tes.

△ Elektrooniliste implantaatide kandjad!

Seade võib sisalda magneteid, mis võivad mõjutada elektroonilisi implantaate, nt südamestimulaatoreid või insuliinpumpe. Seepärast jälgige paigaldamisel, et vahemaa elektroonilistest implantaatidest oleks vähemalt 10 cm.

Ühendamine vooluvõrku

Seade on valmis vooluvõrku ühendamiseks, seadet tohib ühendada ainult nõuetekohaselt paigaldatud kaitsekontaktiga varustatud pistikupessa. Nõutav on vähemalt 10-amprine kaitse (L- või B-automaat). Võrgupinge peab vastama andmesildil märgitud pingele. Pistikupesa paigaldada ja ühendusjuhet vahetada tohib üksnes elektriaala asjatundja, kes järgib asjaomaseid eeskirju.

Kui pistik ei ole pärast seadme paigaldamist enam ligipääsetav, peab seadmel olema kõikidest poolustest lahatav kaitseseadis, mille kontaktvahe on vähemalt 3 mm.

Multipistikute ja pikenduste kasutamine on keelatud. Ülekoormuse korral tekib tulekahju oht.

Mööbel, kuhu seade sisse ehitatakse

Kapp, millesse seade sisse ehitatakse, peab olema ilma tagaseinata. Minimaalne sisseehituskõrgus 850 mm.

Ventilatsiooni- ja äratõmbeavasid ei tohi kinni katta.

Täändavate pistikuadapteritega seadmete minimaalne sisseehitussügavus 340 mm.

Seade ülakapis - joonis 1A

Seade ülakapis - joonis 1B

Seadme kohaleasetamine - joonis 2

Märkus: Veenduge, et ühendusjuhe ei jää millegi vahele ega ole kokku surutud.

Tähelepanu!

Ukse avamisel võib seada vajuda ette.(joonis 2B)

Märkused

- Katke uksehinged alt kinni. Puurige puidupuuringa ette auk (Ø 2mm). (joonis 2C)
- Keerake kruvid kruvikeerajaga kinni.

hr

Važne napomene

- Provjerite uređaj nakon što ga raspakirate. Ne priključujte ga ako je došlo do oštećenja prilikom transporta.
- Prije stavljanja uređaja u rad uklonite ambalažu i ljepljive folije iz pećnice i s vrata.
- Uređaj ne ugradujte iza dekorativnih vrata ili vrata elementa. Postoji opasnost od pregrijavanja.
- Sve radove izrezivanja na elementu provedite prije umetanja uređaja. Uklonite strugotine. Moglo bi negativno utjecati na rad električnih sastavnih dijelova.
- Kako biste spriječili posjekotine, nosite zaštitne rukavice. Dijelovi, koji su dostupni kod ugradnje, mogu imati oštре rubove.
- Dimenzije na slikama u mm.

△ Osobe s ugrađenim elektronskim implantatima!

Uredaj može imati trajne magnete koji mogu utjecati na elektronske implantante kao što su pacemakers ili inzulinske pumpe. Stoga se pri montaži pridržavajte najmanjeg razmaka od 10 cm od elektronskih implantata.

Električni priključak

Uredaj je spreman za priključivanje i smije se priključiti samo na propisno instaliranu utičnicu sa zaštitnim kontaktom. Osigurač mora biti od najmanje 10 A (automatski osigurači tipa L ili B). Napon mreže mora odgovarati naponu navedenom na označenoj pločici. Postavljanje utičnice ili zamjenju priključnog voda smije obaviti samo električar pridržavajući se odgovarajućih propisa.

Ako utikač nakon ugradnje više nije dostupan, na strani instalacije mora postojati svepolni odvajač s razmakom među kontaktima od najmanje 3 mm.

Ne koristite višestruke utikače i produžne kabеле. U slučaju preopterećenja postoji opasnost od požara.

Ugradbeni element

Ugradbeni element ne smije imati stražnju stijenku iza uređaja. Minimalna visina ugradnje iznosi 850 mm.

Prorezi za prozračivanje i usisni otvor ne smiju se prekrivati.

Kod uređaja s dodatnim adapterima utikača - minimalna dubina ugradnje iznosi 340 mm

Uredaj u gornjem elementu - slika 1A

Uredaj u visokom elementu - slika 1B

Postavljanje uređaja - slika 2

Napomena: Nemojte prikliještiti ili saviti priključni vod.

Oprez!

Kod otvaranja vrata uređaj se može prevrnuti prema naprijed.

(slika 2B)

Napomene

- Prekrije donje šarnire za vrata. Pomoću svrdla za drvo probušite rupe (\varnothing 2mm). (slika 2C)
- Vijke čvrsto pritegnite odvijačem.

hu

Fontos tudnivalók

- Kicsomagolás után ellenőrizze a készüléket. Szállítási sérülés esetén ne csatlakoztassa.
- Üzembe helyezés előtt távolítsa el a csomagolóanyagokat és az öntapadós fóliát a sütőtérből és az ajtónról.
- A készüléket ne építse be dekor- vagy bútorajtó mögé. Túlhevélés miatti veszély áll fenn.
- A bútor kivágási munkáit a készülék behelyezése előtt kell elvégezni. Távolítsa el a forgácsot. Akadályozhatja az elektromos részek működését.
- A vágási sérülések megelőzése érdekében viseljen védőkesztyűt. A szerelésnél hozzáférhető részek széle éles lehet.
- Az ábrákon található méretek mm-ben vannak megadva.

Elektronikus implantátumot viselők!

A készülék állandó mágneseket tartalmazhat, amelyek az elektronikus implantátumok, pl. szívritmus-szabályozó vagy inzulinpumpa működését befolyásolhatják. Ezért szereléskor tartsa magától legalább 10 cm távolságra a készüléket.

Villamos csatlakoztatás

A készülék dugós csatlakozásra van előkészítve, és csak szabályszerűen kialakított védőérintkező dugaszolájlatzba szabad csatlakoztatni. A biztosíték legalább 10 amperes legyen (L- vagy B-automata). A hálózati feszültségeknek meg kell egyeznie a típusáblán megadott feszültsésggel. A dugaszolájlatz áthelyezését vagy a csatlakozóvezeték cseréjét csak elektromos szakember végezheti el, az erre vonatkozó előírások figyelembe vételevel.

Ha a csatlakozódugó a beszerelést követően nem érhető el, a szerelési oldalról többpólusú elválasztó berendezést kell beépíteni legalább 3 mm-es érintkezőkkel.

Ne használjon többpólusú dugaszoló csatlakozót, csatlakozósort és hosszabbítót. Túlterhelés esetén tűzveszély áll fenn.

Beépített bútor

A beépített szekrények a készülék mögött nem lehet hátfala. Legkisebb beépítési magasság 850 mm.

A szellőzőnyílásokat és az elszívó nyílásait nem szabad lefedni.

Kiegészítő csatlakozóatalakítóval rendelkező készülékeknek - legkisebb beépítési mélység 340 mm

Készülék felső szekrényben - 1A ábra

Készülék magas szekrényben - 1B ábra

A készülék behelyezése - ábra 2

Utasítás: A csatlakozóvezeték ne csípődjék be és ne törjön meg.

Figyelem!

Az ajtó nyitásakor a készülék előre billenhet. (2B ábra)

Utasítások

- Fedje le alul az ajtó csuklópántjait. Fafúróval (\varnothing 2mm) fúrjon lyukat. (2C ábra)
- Egy csavarhúzával húzza meg a csavarokat.

ka

მნიშვნელოვანი მითითება

- შეამოწმეთ დანადგარი შეფუტვიდან ამოღების შემდეგ. ტრანსპორტირებისას დაზიანების გამოვლენისას არ შეაერთოთ.
- შესაფუთი მასალა და წებვადი ცელიოფანი ჩართვამდე ლუმელიდან და კარგბიდან მოაცილეთ.
- გაზქურა არ ააწყოთ დეკორის ან ავეჯის კარის უკან. გადახურების საფრთხე.
- კურის ჩაშენებამდე ყველა ავეჯის და ბრტყელი ზედაპირის საჭრელი სამუშაოები უნდა შესრულდეს. მოაშორეთ ნათალები. ელექტრო ნაწილების ფუნქციონირება შეიძლება დაირღვეს.
- დენის დარტყმის საშემროების თავიდან ასაცილებლად, გამოიყენეთ დამცავი ხელმატამანები. ნაწილები, რომლებიც მონტაჟის დროს ხელმისაწვდომია, შეიძლება მჭრელი ზედაპირის მქონე იყოს.
- სურათზე ზომები მოცემულია მმ-ში.

ელექტრონული იმპლანტანტებისას!

დანადგარი შეიძლება შეიცავდეს პერმანენტულ მაგნიტებს, რომელებსაც შეუძლია მისამართ ისეთ ელექტრონულ იმპლანტანტებზე ზეგავლინის მოხდენა, როგორიც არის კარდიოსტიმულატორი ან ინსულინის ტუმბო. ამიტომ, მონტაჟისას, ელექტრონულ იმპლანტანტებთან მინიმუმ 10 სმ მანძილი დაიცავით.

ელექტრული შეერთება

დანადგარი მზადა შეერთებისათვის და შეერთება ნებადართულია, მხოლოდ რეგულაციების თანახმად დამცავ-კონტაქტურაშტეფს დამცავი. უნდა შეადგენერიროს მინიმუმ 10 ამპერს (L ან B ავტომატური). დენის ძაბვა ტიპის ნაშენულზე მოცემულ ძაბვას უნდა შეესაბამებოდეს. შტეფს და დენის შემაერთებლის შეცვლა დასაშვებია მხოლოდ შესაბამისი რეგულაციების გათვალისწინებით ელექტროიდის მიერ. თუ შტეკირა, მონტაჟის შემდეგ აღარ არის ხელმისაწვდომი, საჭიროა მონტაჟის მხრივ პოლუსების გამყოფი მოწყობილობის დამაგრება, მინიმუმ 3 მმ-ანი საკონტაქტო დისტანციით. არ გამოიყენოთ მრავალ ჩართვებულები ან დაბერძელებლები. გადატვირთვისას ხანძრის საფრთხე წარმოიქმნება.

ჩასაშენებელი ავეჯი

ჩასაშენებელ კარადას არ უნდა ჰქონდეს დანადგარის უკან კედელი. მინიმალური ჩაშენების სიმაღლე 850 მმ.

არ დააცოთ სავენტილაციო და გამოდინების ღიობები.

დანადგარი დამატებითი შტეკირის ადაპტერებით, მინიმალური ჩაშენების სიღრმე 340 მმ

დანადგარი ზედა კარადაში- სურათი 1A

დანადგარი გაღალ კარადაში – სურათი 1B

დანადგარის დამაგრება - სურათი 2

მითითება: გაყვანილობა არ დახლართოთ ან დაჭიშვილოთ.

ყურადღება

კარის გაღებისას შესაძლებელია დანადგარი წინ გადაყირავდეს. (სურათი 2b)

მითითებები

- კარის პეტლი ქვემოთ დახურეთ. ხის საბურღით (\varnothing 28mm)

- ხრახნები სახრახნისით ხელის სიძლიერთით მოუჭირეთ.

kk

Негізгі ескертулер

■ Аспалты орамадан ашудан соң тексеріңіз. Тасымалдаудағы зақым жағдайында қоспаңыз.

■ Орам материалы мен жабысқақ пленкаларды іске қосудан алдын пісіру камерасынан жөне есіктен шығарып алыңыз.

■ Құрылғыны декор немесе жиназ есігінің аркасында орнатапыңыз. Қызып кету қауіпі бар.

■ Құрылғыны орнатудан алдын жиназда барлық кесү жұмыстарын орынданыз. Жонқаларды алып тастаңыз. Электр белгітерінің жұмысына әсер етүі мүмкін.

■ Кесілу қауіпінің алдын алу үшін қорғау қолғабын кийініз. Орнату кезіндегі колжетімді белгітер өткір болуы мүмкін.

■ Суреттердегі өлшемдер мм-де.

⚠ Электрондық имплантттар тасуышылары!

Құрылғы кардиостимулатор немесе инсулин сорғышы сияқты электрондық имплантттарға әсер етуі мүмкін. Сол үшін орнатуда электрондық имплантттарға кемінде 10 см қашықтығын сактаңыз.

Электр желісіне қосу

Бұл құрылғы құсуга дайын болып тек ережелер бойынша орнатылған қорғалған контакттік розеткасына қосылуы мүмкін. Сактандырыш кемінде 10 амперлі (L немесе В автомат) болуы тиіс. Желі қуаты зауыт белгісіндегі қуат түрімен сәйкес келуі тиіс. Розетканы қөшіру немесе тоқ кабелін алмастыруды тек қана электр маманы тиісті заңдарды ескеріп орындау керек.

Егер айыр салынғаннан соң қол жетімді болмаса орнатылымда контакттілері аралығы кемінде 3 мм болатын барлық полюстік ажырату құралы болуы керек.

Ешқандай көп контакттік айыр, айыр қалыбы мен ұзайтынштар пайдаланбаңыз. Шамадан тыс жүктеу барысында, өрт шығу қаупі бар.

Кіріктірме жиһаз

Кіріктірме шкафта құрылғы артында қабырға болмауы тиіс.

Минималдық орнату бойктігі 850 мм.

Желдету ойыны мен сору тесіктеп жабылуы мүмкін емес.

Қосымша айыр адаптері бар құрылғыларда - минималдық орнату терендігі 340 мм

Құрылғы жоғарғы шкафта - Сурет 1А

Биік шкафтағы құрылғы - Сурет 1В

Аспапты орнату - Сурет 2

Нұсқау: Қосу сымын қыспаңыз немесе бүктеменіз.

Назар аударыңыз!

Есікті ашқан кезде құрылғы алға қисао мүмкін. (**Сурет 2В**)

Нұсқаулар

- Ecік топсаларын төмөннен қаптаңыз. Ағаш бұрғысымен (Ø 2 мм) алдын ала бұрғыланыз. (**Сурет 2С**)
- Бұрандаларды бұрауышпен қолмен тартып алыңыз.

lt

Svarbios nuorodos

- Ispakuokite prietaisą ir jį patikrinkite. Jei transportuojant prietaisais buvo pažeistas, jo neprijunkite.
- Prieš pradėdami naudoti iš kameros ir nuo durelių nuimkite pakuotės medžiagą ir lipnią plévelę.
- Nemontuokite prietaiso už dekoratyvinių ar baldų durų. Gali perkaisti.
- Angas balde išpjaukite prieš įstatydami prietaisą. Pašalinkite pjovenas. Jos gali pakenkti elektrinių dalių funkcijoms.
- Mūvēkite apsaugines pirštines, kad nejisipautumėte. Montuojant prieinamų dalių briaunos gali būti aštrios.
- Reikalavimai paveikslėliams (mm)

⚠ Asmenys, nešiojantys elektroninius implantus!

Prietaise gali бūti nuolatiniai magnetai, kurie gali turėti įtakos elektroninių implantų, pvz., širdies stimulatorių ar insulino pompu, veikimui. Todėl montuojant atstumas nuo elektroninių implantų turi бūti mažiausiai 10 cm.

Elektros jungtis

Prietaisas tiekiamas su paruošta kištukine jungtimi ir gali бūti jungiamas tik prie tinkamai jmontouto kištukinio lizdo su apsauginiu kontaktu. Linijos apsauga turi бūti mažiausiai 10 amperu (L arba B tipo automatinis išjungiklis). Elektros tinklo įtampa turi atitinkti techninių duomenų lentelėje nurodytą įtampą. Tik kvalifikuotas elektrikas gali montuoti kištukinį lizdą arba keisti jungiamuosius laidus, atsižvelgdamas į galiojančias taisykles.

Jei atlikus montavimo darbus kištukas nepasiekiamas, atsižvelgiant į instalaciją, бūtinas visu poliu atjungimo įtaisas, o tarp jo kontaktų atstumas turi бūti mažiausiai 3 mm.

Nenaudokite daugiakontakcių kištukų, kištukinių lizdų juostų ir ilgintuvų. Jei yra perkrova, kyla pavojus, kad kils gaisras.

Įmontuojami baldai

Spintoje, куроje монтуojamas приетаис, уж приетаис негали бути галинэс сиенелэс. Маэусиас монтавимас аукштис – 850 mm.

Негалима узденгти вентилиациjos angos ir oro қsurbimo angu.

Prietais su papildomais kištukų adapteriais маэусиас монтавимо гylis yra 340 mm.

Prietaisas, montuojamas viršutinēje spintelēje – 1A pav.

Prietaisas, montuojamas aukštoje spintoje – 1B pav.

Prietaiso įstatymas – 2 pav.

Pastaba: Neprispauskite ir nesulenkitе prijungimo laido.

Dēmesio!

Atidaran dureles prietaisas gali palinkti į priekj. (**2B pav.**)

Pastabos

- Uždenkite apatinius durelių lankstus. Naudodami gražtā išgrēzkite angą (Ø 2mm). (**2C pav.**)
- Priveržkite varžtus atsuktuvu.

lv

Būtiskas norādes

- Pēc izsainošanas pārbaudiet ierīci. Ja transportējot radušies bojāumi, ierīci nedrīkst pieslēgt.
- Pirms sākat ekspluatāciju, izņemiet iepakošanas materiālu no gatavošanas nodalījuma un noņemiet limplēvi no durvīm.
- Neiebūvējet ierīci aiz dekoratīva paneļa vai mēbeles durvīm. Tas ir bīstami pārkaršanas dēļ.
- Veiciet izzāgēšanas darbus mēbelēs, pirms ievietojat ierīci. Notīriet skaidas. Tās var ietekmēt elektrisko detaļu darbību.
- Lai novērstu sagriešanās risku, lietojet aizsargcimdus. Montāžas laikā pieejamajām detaļām var būt asas malas.
- Izmēri attēlos norādīti milimetros.

⚠ Personām ar elektriskajiem implantiem!

Ierīcē var būt pastāvīgie magnēti, kas var ietekmēt elektronisko implantu, piemēram, sirds ritma stimulatoru vai insulīna sūknu, darbību. Tāpēc montāžas laikā ievērojet vismaz 10 cm attālumu no elektriskajiem implantiem.

Elektropieslēgums

Ierīce ir gatava pieslēgšanai pie tīkla, un to drīkst pieslēgt, izmantojot tikai pareizi uzstādītu zemētu kontaktligzdu. Drošinātāja jaudai jābūt vismaz 10 ampēriem (L vai B automāts). Tīkla spriegumam jāatbilst spriegumam, kas norādīts datu plāksnītē. Uzstādīt kontaktligzdu vai mainīt pieslēguma vadu drīkst tikai kvalificēts elektrikis, ievērojot spēkā esošos noteikumus.

Ja kontaktadkāsa pēc iebūves vairs nav pieejama, jāuzstāda visu polu atdalītājs ar vismaz 3 mm attālumu starp kontaktiem.

Neizmantojet kontaktligzdas ar vairākām izējām, sadalītājus un pagarinātājus. Pārslodzes dēļ var notikt aizdegšanās.

lebūvējamās mēbeles

lebūvējamajam skapim nedrīkst būt aizmugurējā sienā. Minimālais iebūves augstums – 850 mm.

Ventilācijas spraugas un ieplūdes atveres nedrīkst aizklāt.

Ja ierīcei ir papildu kontaktspraudņa adapteri, minimālais iebūves garums ir 340 mm.

Ierīces iebūve sienas skapī – 1A attēls

Ierīces iebūve skapī – 1B attēls

Ierīces ievietošana – 2. attēls

Norādījums: Neies piediet un nesalokiet pieslēgkabeli.

Uzmanību!

Kad tiek atvērtas durvis, ierīce var sagāzties uz priekšu. (**Attēls 2B**)

Norādījumi

- Pārkālējiet apakšējās durvju viras. Iepriekš izurbiet caurumus (Ø 2 mm) ar kokurbi. (**Attēls 2C**)

- Spēcīgi pievelciet skrūves ar skrūvgriezi.

mk

Важни напомени

- Откако ё го отпакувате, проверете го уредот. Доколку има штети настанати од транспортот, не го приклучувајте.

- Пред употреба да се извадат амбалажата и лепливите фолии од комората за готвење и од вратата.

- Уредот да не се вградува зад декоративна или врата од мебел. Постои опасност од прогревање.

- Сите сечења на мебелот треба да се извршат пред поставувањето на уредот. Отстранете ги струготините. Може да се наруши функцијата на електричните компоненти.

- За да избегнете повреди и искотини носете заштитни ракавици. Деловите до кои имате пристап за време на монтажата може да имаат остри работи.
- Мерките на сликите се во mm.

⚠ Лица што носат електронски имплантанти!

Уредот може да содржи перманентни магнети, коишто може да влијаат на електронските имплантанти како на пр. пејсмејкери или инсулински пумпи. Затоа при монтажата треба да се одржува растојание од најмалку 10 см од електронските имплантанти.

Електричен приклучок

Уредот е подготвен за приклучување и смее да се приклучи само на прописно инсталацирана приклучница со заштитни контакти. Защитата мора да изнесува најмалку 10 ампери (L- или В-автомат). Напонот на мрежата мора да биде во согласност со напонот што е наведен на плочката. Ставањето на приклучницата или менувањето на приклучниот кабел смее да го врши само квалификуван електричар со почитување на релевантните прописи.

Доколку приклучокот по инсталацијата веќе не е достапен, тогаш на страната на инсталацијата мора да постои повеќеполен разделник со растојание меѓу контактите од најмалку 3 mm. Не користете повеќекратен приклучок и продолжен кабел. Во случај на преоптоварување, постои опасност од пожар.

Монтажни кујнски елементи

Монтажниот кујнски елемент не смее да има заден сид позади уредот. Минимална монтажна висина 850 mm.

Отворите за вентилација ившмукување не смее да се покриваат. Каде уредите со дополнителни приклучоци-адаптери - најмала монтажна длабочина 340 mm

Уред во горен кујнски елемент - слика 1A

Уред во висечки елемент - слика 1B

Поставување на уредот - слика 2

Напомена: Не го заглавувајте или виткајте приклучниот кабел.

Внимание!

При отворање на вратата уредот може да се навали кон напред. (слика 2B)

Напомени

- Покријте ги долните шарки на вратата. Претходно издупчетете отвори (ø 2mm) со дупчалка за дрво. (слика 2C)
- Затегнете ги завртките со рачен одвртувач.

ro

Indicații importante

- Verificați aparatul după despachetare. În cazul în care aparatul a fost avariat în timpul transportului, nu este permisă punerea în funcțiune a acestuia.
- Înainte de punerea în funcțiune, îndepărtați ambalajul și foliile din plastic din interiorul cuporului și de la ușă.
- Nu montați aparatul în spatele unei uși decorative sau de mobilier. Există risc de supraîncălzire.
- Realizați lucrările de decupaj la mobilă înainte de introducerea aparatului. Îndepărtați rumegușul. Funcționarea componentelor electrice ar putea fi afectată.
- Pentru a evita rănirea prin tăiere, purtați mănuși de protecție. Piezile care sunt accesibile în timpul montajului pot avea muchii ascuțite.
- Dimensiunile imaginilor în mm.

⚠ Pentru purtătorii de implanturi electronice!

Aparatul poate conține magneti permanenti, care pot perturba funcționarea implanturilor electronice, de ex. stimulator cardiac sau pompe de insulină. Astfel, la montaj trebuie menținută o distanță minimă de 10 cm față de implanturile electronice.

Racordul electric

Aparatul este gata de conectare, iar conectarea sa nu este permisă decât la o priză cu împământare instalată corespunzător. Siguranța trebuie să fie de cel puțin 10 amperi (automat L sau B). Tensiunea rețelei trebuie să corespundă tensiunii indicate pe placă de fabricație. Instalarea unei prize sau modificarea cablului de conectare poate fi efectuată doar de către un electrician specializat, cu respectarea instrucțiunilor corespunzătoare.

În cazul în care fișa nu mai este accesibilă după montare, trebuie să fie instalat un dispozitiv de deconectare pe toți polii, cu o distanță între contacte de cel puțin 3 mm.

Nu utilizați ștechere multiple, reglete și prelungitoare. În caz de suprasolicitare, există pericol de incendiu.

Mobilă încorporată

Dulapul încorporat nu trebuie să aibă perete posterior în spatele aparatului. Înălțime minimă de încorporare 850 mm.

Orificile de aerisire și deschiderile de aspirare a aerului trebuie să rămână neacoperite.

La aparatele cu adaptare suplimentare de ștecher, înălțime minimă de încorporare 340 mm

Aparat în dulap suspendat - figura 1A

Aparat în dulap înalt - figura 1B

Introducerea aparatului - Imaginea 2

Indicație: Nu înțepeniți și nu îndoiați cablul de conectare.

Atenție!

Atunci când ușa este deschisă, aparatul se poate inclina spre înainte. (Figura 2B)

Indicații

- Nu acoperiți balamalele ușii de jos. Efectuați o gaură (ø 2 mm) cu un burghiu pentru lemn. (Figura 2C)
- Strângeți manual suruburile cu o surubelniciță.

sk

Dôležité pokyny

- Po vybalení spotrebič preskúšajte. Ak vznikli škody pri prenášaní, spotrebič nepripájajte.
- Pred uvedením spotrebiča do prevádzky odstráňte obalový materiál a lepiace fólie z varného priestoru a dverok.
- Spotrebič neinštalujte za dekoračné dvierka alebo dvierka linky. Hrozí nebezpečenstvo prehratia.
- Výrezy na nábytku urobte pred vložením spotrebiča. Odstráňte triesky. Inak môžu nepriaznivo ovplyvniť funkciu elektrických súčiastok.
- Aby ste predišli rezným poraneniam, poste ochranné rukavice. Časti, ktoré sú počas montáže prístupné, môžu mať ostré hrany.
- Rozmerové údaje obrázka v mm.

⚠ Používateľia elektrických implantátov!

Pristroj môže obsahovať permanentné magnety, ktoré môžu ovplyvňovať elektrické implantáty, napr. kardiostimulátor alebo inzulínové pumpy. Preto pri montáži dodržiavajte vzdialenosť od elektrických implantátov minimálne 10 cm.

Elektrické pripojenie

Spotrebič je vybavený zástrčkou a smie sa zapájať len do predpisovo inštalovanej sieťovej zásuvky s ochranným kolíkom. Poistka musí mať minimálne 10 A (istič L alebo B). Sieťové napätie musí zodpovedať napätiu uvedenom na typovom štítku. Inštaláciu sieťovej zásuvky alebo výmenu pripájacieho kábla smie vykonávať len kvalifikovaný elektrikár pri dodržaní príslušných predpisov. Ak po montáži spotrebiča nie je zástrčka prístupná, musí byť pri inštalácii použité rozdeľovacie zariadenie so všetkými pólmami s minimálnym odstupom kontaktov 3 mm.

Nepoužívajte viacnásobné zásuvky, zásuvkové lišty ani predĺžovacie káble. Pri preťažení hrozí nebezpečenstvo požiaru.

Kuchynská linka

Skrinka kuchynskej linky nesmie mať za spotrebičom zadnú stenu. Minimálna montážna výška 850 mm.

Vetracie štrbinu a nasávacie otvory nesmú byť zakryté.

Spotrebiče s prídavnými zástrčkovými adaptérmami – minimálna montážna hĺbka 340 mm

Spotrebič v hornej skrinke – obrázok 1A

Spotrebič vo vysokej skrinke – obrázok 1B

Vloženie spotrebiča - obrázok 2

Upozornenie: Prívodný kábel nesmie byť zacviknutý alebo zalomený.

Pozor!

Pri otvorení dvierok sa môže spotrebič prevrhnúť dopredu. (obrázok 2B)

Upozornenia

- Závesy dvierok dole zakryte. Predvŕťajte otvory vrtákom do dreva (ø 2 mm) (obrázok 2C)
- Skrutky utiahnite ručne skrutkovačom.

Pomembni napotki

- Po odstranitvi embalaže preverite aparatu. Če pride pri prevozu do poškodb, aparata ne priklapljajte.
- Pred uporabo aparata iz notranjosti in z vrat odstranite embalažni material in leplilne folije.
- Aparata ne vgradite za okrasna ali pohištvena vrata. Nevarnost pregrevanja.
- Vse izreze na pohištvu naredite pred namestitvijo aparata. Odstranite žagovino. Električne komponente aparata lahko v nasprotnem primeru delujejo slabše.
- Nosite zaščitne rokavice, da preprečite ureznine. Deli, ki se jih med montažo dotikate, imajo lahko ostre robe.
- Dimenzijske na sliki so v mm.

⚠ Osebe z elektronskimi vsadki!

Aparat lahko vsebuje trajne magnete, ki lahko vplivajo na elektronske vsadke, kot so npr. srčni spodbujevalniki ali inzulinske črpalke. Zato je treba pri montaži upoštevati, da mora najmanjša razdalja do elektronskih vsadkov znašati najmanj 10 cm.

Električna priključitev

Aparat je pripravljen za priklop – priklopite ga lahko samo na varnostno vtičnico, ki je nameščena v skladu s predpisi. Varovalka mora biti vsaj 10-amperska (avtomatska L ali B). Omrežna napetost mora ustrezati napetosti, navedeni na tipski ploščici. Prestavitev vtičnice ali zamenjavo priključnega kabla lahko opravi le električar, pri čemer mora upoštevati veljavne predpise.

Če vtiča po vgradnji več ni mogoče doseči, mora na strani napeljave biti nameščen vsepolni ločilnik z razmikom kontaktov vsaj 3 mm.

Ne uporabljajte razdelilnikov in podaljškov. V primeru preobremenitve obstaja nevarnost požara.

Vgradno pohištvo

Vgradna omara za aparatom ne sme imeti zadnje stene.

Minimalna vgradna višina 850 mm.

Prezračevalnih rez in sesalnih odprtin ni dovoljeno prekriti.

Pri aparatu z dodatnimi vtičnimi adapterji minimalna vgradna globina znaša 340 mm

Aparat v zgornji omarici - slika 1A

Aparat v visoki omarici - slika 1B

Vstavljanje aparata - slika 2

Opomba: Priključnega kabla ne ukleščite in ga ne upogibajte.

Pozor!

Aparat se lahko pri odpiranju vrat prevrne naprej. (**slika 2B**)

Opombe

- Prekrite spodnje tečaje vrat. Vnaprej izvrtaite izvrtine s svedrom za les (ø 2 mm). (**slika 2C**)
- Vijake ročno privijte z izvijačem.

sq

Udhēzime tē rēndēsishme

- Kontrollojeni pajisjen pas nxjerrjes nga ambalazhi. Nëse identifikoni dëmtume nga transporti mos e lidhni pajisjen.
- Para se ta ndizni pajisjen hiqni nga furra dhe nga dera ambalazhet apo ngjitéset e mundshme.
- Mos e montoni pajisjen pas një dekor apo një dere mobilie. Ekziston reziku i mbinxejhes.
- Para se tē vendosni pajisjen, kryeni prerjet e nevojshme nē mobilie. Largoni mbetjet e tallashit. Këto mund tē ndikojnë nē funksionimin e pjesëve električne.
- Pér tē shmangur ndonjë prerje tē mundshme, mbanu doreza mbrojtëse. Pjesët që janë tē arritshme gjatë montimit mund tē kenë cepa tē mprehtë.
- Përmasat e figurës nē mm.

⚠ Mbajtësit e impianteve elektronike!

Pajisja mund tē përbajtë magnete tē përhershëm, tē cilat mund tē ndikojnë nē impiantet elektronike, si p.sh. stimuluesit kardiakë ose pompat e insulinës. Pér këtë arsy, gjatë montimit, ruani një distancë minimale prej 10 cm nga impiantet elektronike.

Lidhja električna

Pajisja është gati pér tu lidhur nē prizë dhe duhet tē lidhet vetëm nē një prizë me kontakte mbrojtëse tē instaluar si duhet. Siguresa duhet tē jetë tē paktën 10 Amper (L- ose B-Automat). Tensioni i rjetit duhet tē përpunet me tensionin e dhënë nē tabelën e tipit. Instalimi i një spine ose zëvendësimi i kabullit lidhës duhet tē kryhet vetëm nga një elektricist i specializuar duke respektuar direktivat përkatëse.

Nëse pas montimit, spina është e paarrithshme, gjatë instalimit duhet tē vendoset një separator shumëpolësh me një distancë kontakti prej tē paktën 3 mm.

Mos përdorni spina me shumë dalje dhe zgjatues me shumë priza. Në rast mbingarkese ka rrezik djegjeje.

Mobilja e instalimit

Dollapi ku do montohet pajisja nuk duhet tē ketë mur tē pasëm. Lartësia minimale e montimit 850 mm.

Dritarja e ajrimit dhe ajo e thithjes nuk duhet tē mbulohen. Tek pajisjet me prizë adaptues ekstra - Thellësia minimale e montimit 340 mm

Pajisja një dollap sipër - Figura 1A

Pajisja nē një dollap tē lartë - Figura 1B

Vendosni pajisjen - Figura 2

Udhëzim: Mos e përdridhni dhe mos e ngecni diku kabullin e lidhjes.

Kujdes!

Kur hapni derën pajisja mund tē bjerë para. (**Figura 2B**)

Udhëzime

- Mbuloni menteshat e poshtme tē derës. Me një trapan druri bëni paraprakisht birën (ø 2mm). (**Figura 2C**)
- Shtrëngoni vidat me dorë duke përdorur një kaçavidë.

sr

Važne napomene

- Posle raspakivanja proverite uređaj. Ukoliko postoji oštećenje nastalo tokom transporta, nemojte da ga priključujete.
- Ambalažu i zalepljene folije uklonite pre puštanja u rad iz termičkog prostora i sa vrata.
- Nemojte montirati uređaj iza ukrasnih vrata ili vrata na nameštaju. Postoji opasnost od pregrevanja.
- Radove na isecanju nameštaja izvedite pre umeranja uređaja. Uklonite piljevinu. Može da utiče na funkciju električnih komponenti.
- Da biste izbegli povrede sečenjem, nosite zaštitne rukavice. Delovi, koji su tokom montaže pristupačni, mogu da imaju oštре ivice.
- Mere na slici su izražene u milimetrima.

⚠ Nosač elektronskih implantanata!

Uredaj može da sadrži permanentne magnete, koji mogu da utiču na elektronske implantate kao npr. pejsmejkere ili insulinske pumpe. Iz tog razloga prilikom montaže se pridržavajte najmanjeg rastojanja od 10 cm do elektronskih implantanata.

Električno priključivanje

Aparat ima gotov utikač i sme da se priključi samo na propisno instaliranu utičnicu sa zaštitnim kontaktom. Zaštita mora da iznosi najmanje 10 Ampera (L- ili B-automat). Mrežni napon mora da odgovara naponu koji je naveden na pločici sa tipom. Premeštanje utičnice ili zamenu priključnog kabla sme da vrši samo električar, pridržavajući se relevantnih propisa.

Ako utikač nakon ugradnje nije više dostupan, u instalaciji mora da postoji prekidač svih fazâ, sa rastojanjem izmedu kontakata od najmanje 3 mm.

Nemojte da koristite višestruke utikače, letve sa utikačima i produžne kablove. Prilikom preopterećenja postoji opasnost od požara.

Modularni nameštaj

Ugradni orman iza uređaja ne sme da poseduje zadnji zid. Najmanja ugradna visina 850 mm.

Proreze za ventilaciju i otvore za usisavanje ne smete da prekrivate.

Kod aparata sa dodatnim adapterima za utikače - najmanja ugradna dubina 340 mm

Korišćenje aparata - slika 2

Napomena: Priključni kabl nemojte da uklještite ili presavijete.

Oprez!

Pri otvaranju vrata, aparat može da se prevrne unapred. (**slika 2B**)

Napomene

- Prekrijte šarke na vratima dole. Probušite burgijom za drvo (ø 2mm). (**slika 2C**)
- Zavrtnjeve pričvrstite pomoću odvrtiča ručno.

uk

Важливі вказівки

- Перевірте пристрій після розпакування. При виявленні пошкодження, яке виникло під час транспортування, не встановлюйте пристрій.
- Перед введенням в експлуатацію зніміть пакувальний матеріал та липку плівку з робочої камери та дверей.
- Не будовуйте пристрій за декоративною панеллю або дверима меблів. Існує небезпека через перегрівання.
- Виконайте прирізні роботи на меблях, перш ніж почати встановлення пристрію. Видаліть стружку. Вона може порушити функціональність електричних елементів.
- Для уникнення порізів використовуйте захисні рукавиці. Деталі, що використовуються під час монтажу, можуть мати гострі краї.
- Розміри на малюнках в міліметрах.

⚠ Носіям електронних імплантатів!

Даний пристрій може містити постійний магніт, який здатен негативно впливати на електронні імплантати такі як, наприклад: кардіостимулятори чи дозатори інсулуру. Тому під час монтажу відстань від пристрію до електронних імплантатів повинна складати не менше 10 см.

Підключення до електромережі

Пристрій готовий до підключення. Підключення дозволяється лише до розетки із захисними контактами, яка установлена згідно із правилам. Запобіжник розрахований мін. на 10 A (L або B-автомат). Напруга в мережі має відповідати напрузі, зазначеній на фірмовій табличці. Прокладання розетки або заміну проводу дозволяється здійснювати лише фахівцям та за умови виконання відповідних настанов.

Якщо після установки штекер не дотягується до розетки, необхідно встановити багатополюсний розділовач із відстанню контактів мін. 3 мм.

Не використовуйте багатоконтактні штепсели, колодки штекерних роз'ємів та подовжувачі. При перевантаженні виникає небезпека пожежі.

Меблі для будовування

У шафі, у яку будовується пристрій, не повинно бути задньої стінки. Мінімальна висота для будовування — 8500 мм.

Забороняється закривати вентиляційні та вивідні отвори.

Для пристріїв із додатковим адаптером мережевого штекера мінімальна глибина для будовування — 340 мм

Пристрій у верхній шафі — мал. 1A

Пристрій у високій шафі — мал. 1B

Установлення пристрію — мал. 2

Вказівка: Забороняється затискувати або заламувати кабель.

Увага!

При відкриванні дверей пристрій може перекинутися вперед. (**мал. 2B**)

Вказівки

- Прикрити шарніри дверей знизу. Зробити попередній отвір свердлом для деревини (ø 2 mm). (**мал. 2C**)
- Затягнути гвинти за допомогою викрутки.

uz

Muhim ko'rsatmalar

- Qurilmani ochishdan keyin tekshiring. Tashish shikastlarida qurilmani ulab bo'lmaydi.
- O'ram materialini va yopishqoq plyonkani ishga tushirishdan oldin pishirish xonasidan va eshikdan olib tashlang.
- Qurilmani dekor yokimebel eshigi orqasiga o'rnatmang. Qizib ketish xavfi mavjud.
- Qurilmani o'rnatishdan oldin mebelda kesish ishlarini amalga oshiring. Qirindilarni olib tashlang. Elektr qismlarning ishiga ta'zir qilishi mumkin.
- Kesilish shikastlarining oldini olish uchun himoya qo'lqopini kiying. O'rnatish paytda qo'l yetadigan qismlar chetlari o'tkir bo'lishi mumkin.
- Rasmlarning o'lchamlari mm-da.

⚠ Elektron implantantlar tashuvchilar!

Qurilma ichida doimiy magnitlar bo'lishi mumkin, ular elektron implantantlarga, misol uchun, kardiotimulyator yoki insulin nasosalariga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun o'rnatishda elektron implantantlarga 10 sm minimal oraliqni saqlang.

Elektr bog'lanish

Qurilma ularishga tayyor bo'lib faqatgina yerga to'g'ri ulangan rozetkaga ulanishi kerak. Saqlagich kamida 10 Amper (L yoki B avtomati) bo'lishi kerak. Tarmoq ichidagi kuchlanish tunukachada yozilgan kuchlanishga mos bo'lishi kerak. Rozetkani o'rnatish yoki ularash kabellarini almashtirish ishlarini faqat elektr mutaxassis tegishli qoidalarga rioya qilgan holda amalga oshirishi shart.

O'rnatilgandan keyin qurilma vilkasidan foydalanish imkonи bo'lmasa, qurilma o'rnatiladigan tomoni bir necha qutbli, kontaktlar orasidagi tirkichlar oraliq'i kamida 3 mm bo'lgan ajratuvchi qurilma bilan jihozlangan bo'lishi kerak.

Ko'p kontaktli shteker, ulagich dastlari va uzaytirgichlarni ishlatalish mumkin emas. Ortig yuklanishda yong'in xavfi bor.

Ajralmas mebel

Ajralmas shkaf orqasida panel bo'lmasligi lozim. Minimal o'rnatish balandligi 850 mm.

Shamollatish teshigi va so'rish teshiklarini to'sish mumkin emas. Shteker adapterlari bor qurilmalarda - minimal o'rnatish chuqurligi 340 mm

Qurilma yuqorgi shkafda - Rasm 1A

Qurilma baland shkafda - Rasm 1B

Qurilmani solish - Rasm 2

Eslatma: Ulash simini qismang toki buklamang.

Ehtiyyot bo'ling!

Eshikni ochganda qurilmani oldinga ag'daring. (**Rasm 2B**)

Eslatmalar

- Eshik sharnirlarini pastdan qoplang. Yog'och parmasi bilan (ø 2 mm) oldindan parmalang. (**rasm 2C**)
- Vintlarni otvyortka bilan qo'lda tortib qo'ying.

