




- da Anvisninger om recirkulationsdrift
- fi Kiertoilmakäyttöä koskevia huomautuksia
- no Informasjon om sirkulasjonsdrift
- sv Anvisningar för cirkulationsdrift

1

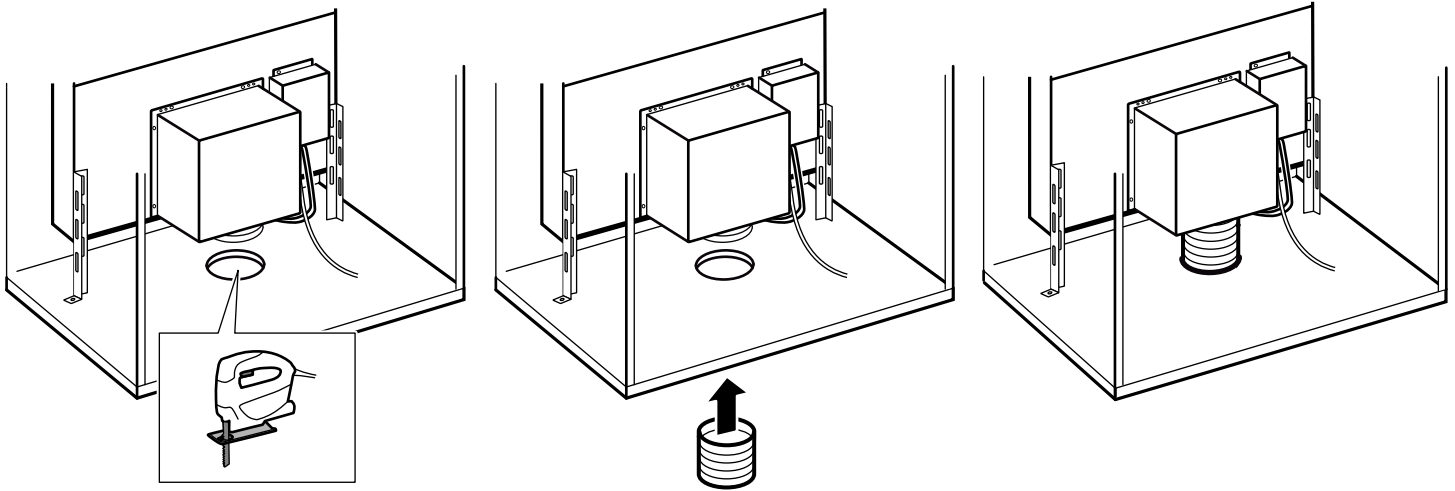

da

Recirkulationsdrift

Bemærk

Apparatet må kun anvendes, når det er fast installeret og med tilsluttet rørsystem.

Bemærk

Aftræksluften skal ved hjælp af et rør eller en slange ledes gennem en udskæring i bunden af underskabet. **(fig.1)**

Der skal etableres en luftåbning i sokkelpanelet med en minimumstørrelse på ca. 720 cm². Luftåbningen i sokkelpanelet skal være så stor som muligt for at reducere træk og støj mest muligt.

fi

Kiertoilmakäyttö

Huomautus

Laitetta saa käyttää vain kiinteästi asennettuna ja putki liitettynä.

Huomautus

Poistoilma pitää johtaa putkella tai letkulla alakaapin pohjassa oleva aukon läpi. **(kuva1)**

Suunnittele ilmanpoisto sokkelipaneeliin, poikkileikkaus vähintään n. 720 cm². Tee sokkelipaneeliin mahdollisimman suuri poistoaukko, jotta veto ja käyntiääni pysyvät pieninä.

no

Sirkulasjonsdrift

Merk

Apparatet må bare brukes når det er ordentlig installert og koblet til rørene.

Merk

Avluften må føres ut gjennom en utsparing nede i underskapet gjennom et rør eller en slange. **(bilde 1)**

Sørg for en lufteåpning i sokkeldekselet, minimumstverrsnitt ca. 720 cm². Utslippsåpningen i sokkeldekselet må være så stor som mulig, slik at trekk og støy holdes på et lavt nivå.

sv

Cirkulationsdrift

Anvisning

Enheten kräver fast installation och ansluten rördragning.

Anvisning

Evakueringen ska gå i rör eller slang genom urtaget i underskåpsbotten. **(bild1)**

Enheten kräver en evakuering i sockelfronten, min. area ca 720 cm². Gör evakueringen i sockelfronten så stor som möjligt, så att du håller ned luftdrag och ljudnivå.