




AC402181

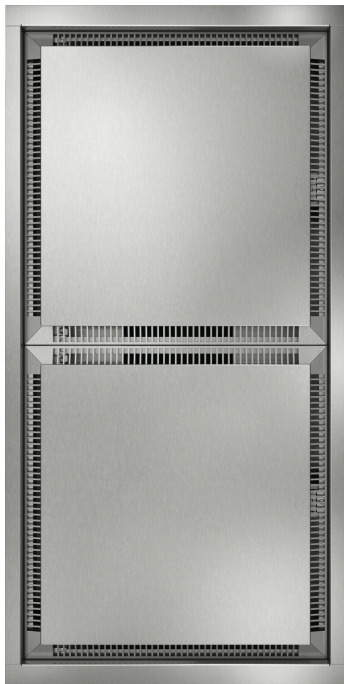

AA012811:

Kullfiltermodul t AC hvit

AA200112:

Kullfilter regenererbar t AA200812/816

AA010811:

Kullfiltermodul t AC edelstål

AA012811:

Kullfiltermodul t AC hvit

AD754048:

Luftfanger rund Ø150mm

AD854048:

Luftfanger flatkanal DN150

Takventilasjon Serie 400

80 cm

AC402181

– Funksjon for automatisk, sensorstyrt
effektjustering avhengig av mengden matos.

– Diskret integrering i kjøkkenet

Stor fleksibilitet i dimensjoner, effekt og
betjening

Romventilasjon

Moduloppbygget takventilasjon som består av
filtermodul, betjeningsmodul med/uten lys og
valgfri belysningsmodul

Uten motor, kan kombineres med Gaggenau
BLDC motorenhet

Høyeffektiv, patentert kantventilasjon

Glatt underside som er enkel å rengjøre, med
dekkede filtre

Effekt

Støynivået avhenger av den innebygde
situasjonen.

Effektnivået avhengig av motorenhet, se tabellen
i The models and dimensions

Utstyr

Kantventilasjonsfilter, kan vaskes i
oppvaskmaskin

Monteringsramme for gjengede stenger
(stenger inkludert)

Tilkobling rund ø 150 mm

Forbruksdata

Forbruksdata gjelder for en konfigurasjon med
motorenhet AR400142

Energieffektivitetsklasse B på en skala fra A+++
til D.

Energiforbruk 60.6 kWh/år

Ventilasjonseffektivitetsklasse A

Belysningseffektivitetsklasse E

Fettfilterets effektivitetsklasse B

Støystyrke ved min. hastighet 50 dB / maks.
hastighet 65 dB

Planleggingsråd

Lmax, ekvivalent kanallengde for å sikre god
ytelse, er avhengig av konfigurasjonen.

For optimal avtrekksytelse er den maksimale
avstanden mellom koketoppen og ventilatoren
120 cm.

Takventilasjonen må behandles som
romventilasjon når avstanden til platetoppen er
over 120 cm, ettersom det direkte opptaket av
damp og stekeos er begrenset. Nødvendig
luftstrøm kan regnes ut som en luftutveksling på
10–12 ganger romvolumet

Vennligst vurder å konsultere en
HVAC-spesialist (oppvarming og
ventilasjonsluftkondisjonering).

Til resirkulasjon er det nødvendig med en
ekstern resirkulasjonsmodul.


Maks 3 filtermoduler kan tilkobles til 1x AR 400
142 eller AR 401 142

Ved installering av motorenhet i tak eller
møbelblokk må den fortsatt være tilgjengelig
gjennom en takåpning eller annen åpning

Ved installering av ventilator med utlufting eller
sirkulasjonsdrift med luftutløp i et annet rom
(f.eks. kjeller) og ildsted med skorstein, må
eltilkoblingen til ventilatoren forsynes med
passende sikkerhetsbryter


AC 402 annen mulig takarmatur

Min. monteringshøyde inklusive flatkanal DN 150

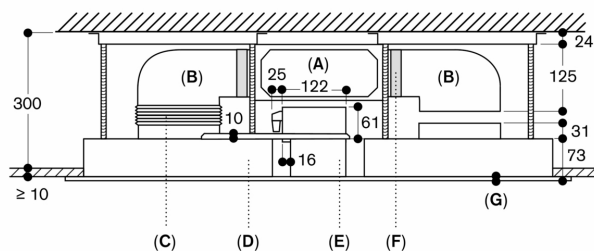

A: AD 854 048
 B: AD 857 042
 C: AD 751 010
 D: AC 402 181
 E: AC 472 181 / AC 482 181
 F: AD 857 040
 G: 0,8 mm


Mål i mm

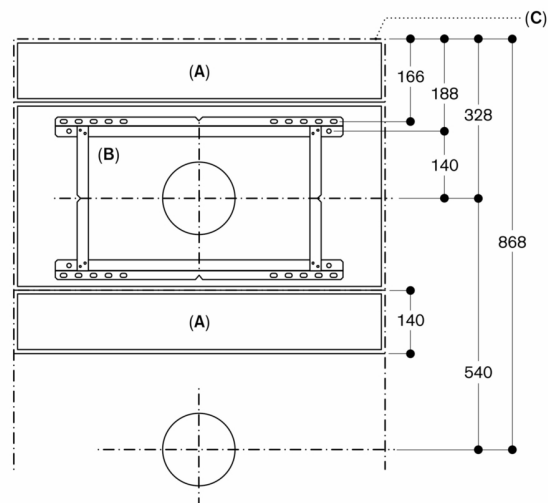

A: AC 482 / 472
 B: AC 402
 C: Utskjæring i tak


Mål i mm

AC 402 takarmatur og plassering av tilkoblingsstuss DN 150

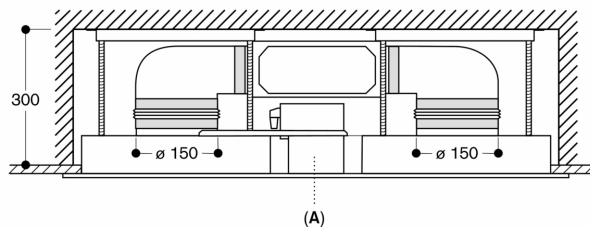







A: AC 472 181 / AC 482 181

Mål i mm

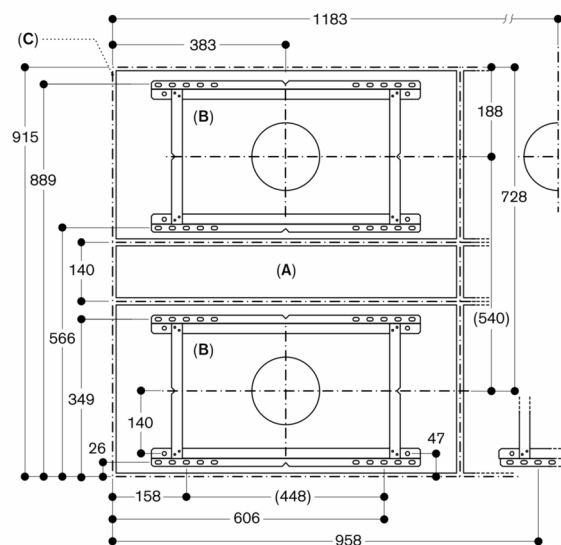


A: AC 482 / 472
 B: AC 402
 C: Utskjæring i tak

Mål i mm

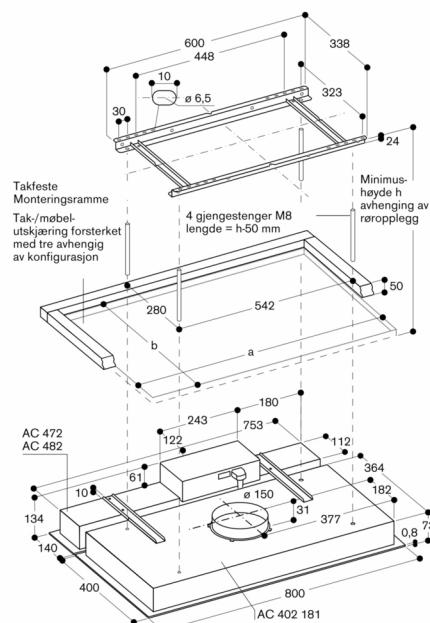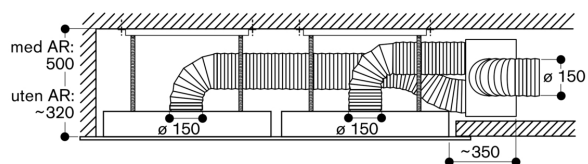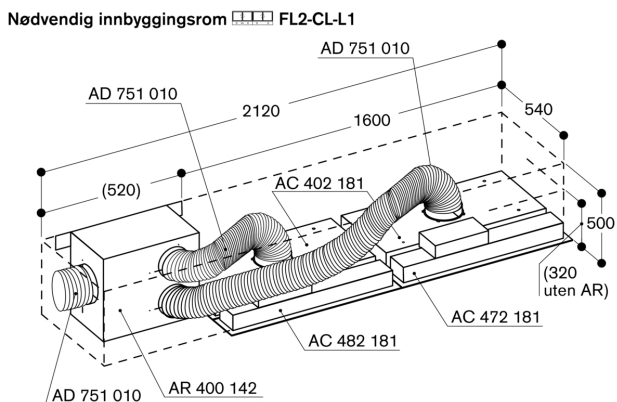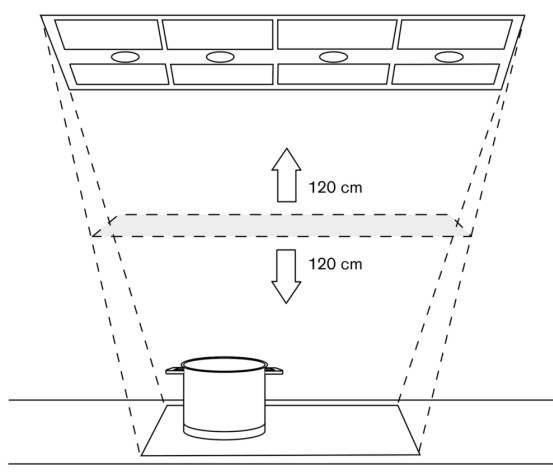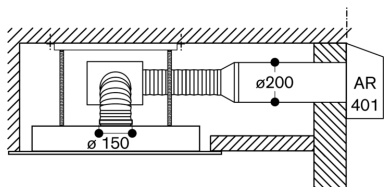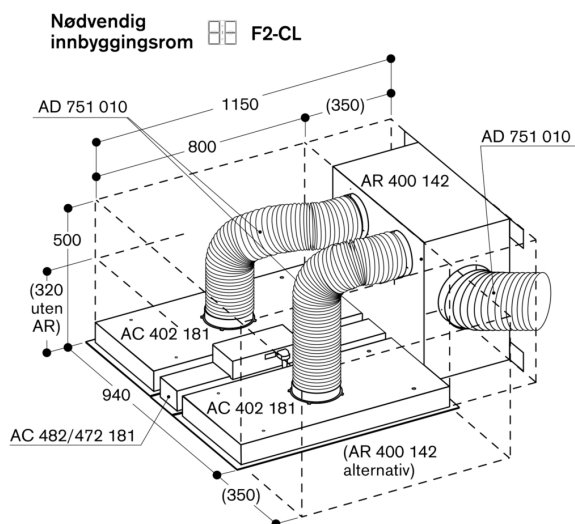


Ved flere konfigurasjoner:
 Taknedbøying i utskjæringsområde: maks. + 3 mm.
 Nødvendig med støtte i midten oppover mot
 nedbøyingen når modulene skal festes.
 De nødvendige gjengestengene, mutterne og
 takskrue følger med som standard.


Nødvendig innbyggingsrom  F3-CL-L1

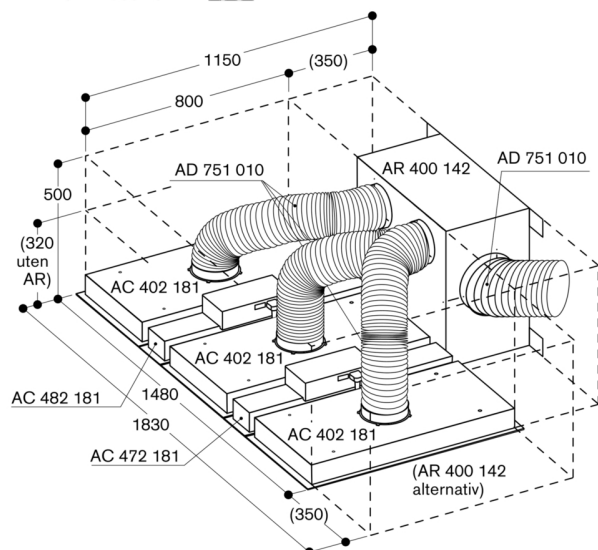

AC 402 med sirkulasjonsdriftsmodul AA 010 810

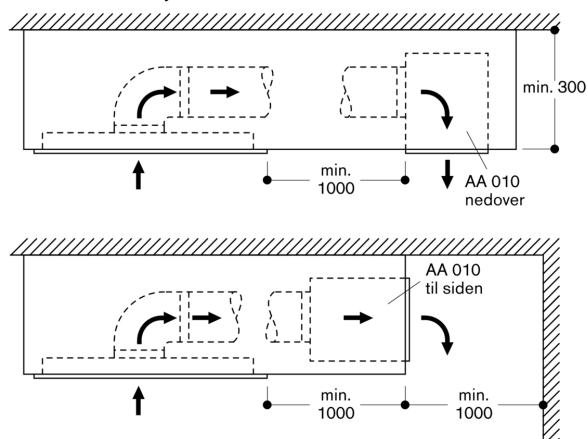

AC 402 med sirkulasjonsdriftsmodul

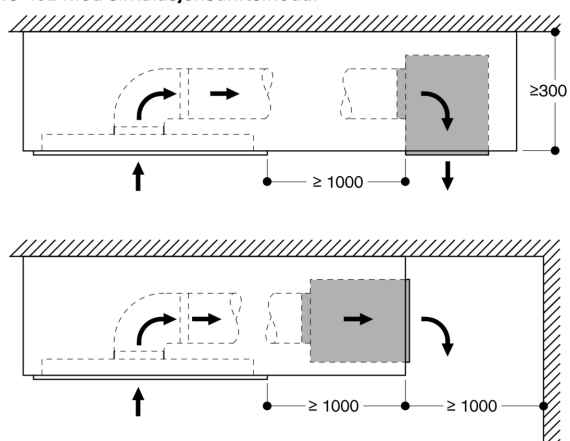

Mål i mm