




AC402181

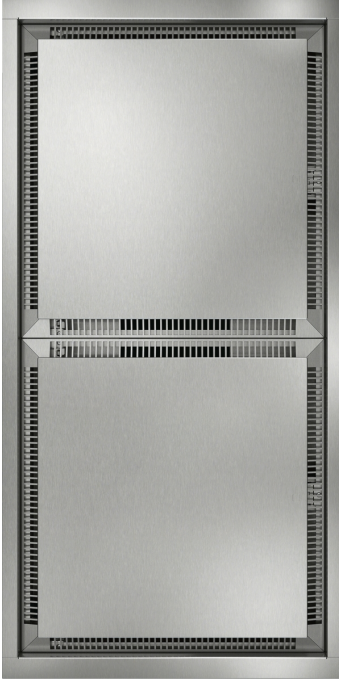

Tercihe bağı aksesuarlar

AA012811:
Ext.recirculation module ceiling White

Tercihe bağı aksesuarlar

AA010811:
Ext.recirculation mod. ceiling st.steel

AA012811:
Ext.recirculation module ceiling White

Tavan havalandırması 400 serisi
80 cm

AC402181

- Mutfak tasarımı içine entegre olarak tavan içine gizlenir
- Boyut, emiş gücü ve çalışma şeklinde esneklik
- Her zaman temiz ve taze havaya sahip olmak için oda havalandırması
- Kolay ve zahmetsiz pişirme deneyimi
- Pişirme buharının birikmesine bağı olarak otomatik, sensör kontrollü güç ayarı fonksiyonuMutfak tasarımı içine entegre olarak tavan içine gizlenir

Boyut, emiş gücü ve çalışma şeklinde esneklik
Mekan havalandırması

Modüler Tavan havalandırmasını, filtre modülü, aydınlatma modülü ve kumanda modüllerinden ihtiyacınıza göre oluşturabilirsiniz.

Motorsuz, Gaggenau emme motorları ile kombine edilebilir

Yüksek performanslı Kenar emiş filtreleri
Görünür filtre modülleri düz ve kolay temizlenebilir

Hava performansı

Hava performansı, birlikte kullanılan emme motoruna göre değişir. Havalandırma cihazları bölümünde ilgili sayfayı inceleyiniz.

Özellikler

Kenardan emiş filtreleri, bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Uzunluk çubukları için montaj çerçevesi
Bağlantı kanalı DN 150 yuvarlak.

Tüketim verileri

Veriler AR400142 emme motorlu konfigürasyona göre belirlenmiştir.
Enerji tüketimi 60.6 kWh/yıl.
Havalandırma verimlilik sınıfı A.
Aydınlatma enerji sınıfı E.
Yağ filtresi verimlilik sınıfı B.
Ses seviyesi min. 50 dB / maks. 65 dB normal modda.

Planlama notları

120 cm'yi aşan mesafelerde tavan havalandırması artık genel bir mekan havalandırması olarak işlev görür. Sağlıklı bir performans oluşması için mekanın hava miktarını saatte 10-12 defa değiştirebilme gücünde olması gerekir.


Maximum xxx filtre modlu AR 400142 emme motoruna kombine edilebilir.

AR 400 emiş motoru asma tavan yada modülye kısmına planlanmış ise mutlaka bir ulaşım klapesi tasarlanmalıdır.

Eğer cihaz hava çıkışı planlanırsa yada hava çıkışı yine ev ortamına verilyorsa örneğin bodrum kat veya açık şömineler bulunuyorsa cihaz kolay ulaşılabilir bir elektrik şalteri ile planlanmalıdır.


AC 402 daha fazla olası tavan tesisatı

Düz kanal DN 150 dahil minimum kurulum yüksekliği

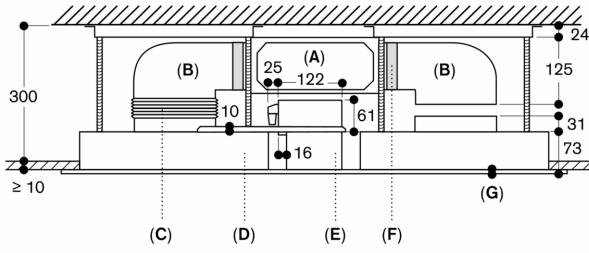

A: AD 854 048
 B: AD 857 042
 C: AD 751 010
 D: AC 402 181
 E: AC 472 181 / AC 482 181
 F: AD 857 040
 G: 0,8 mm


Ölçüler mm cinsindendir

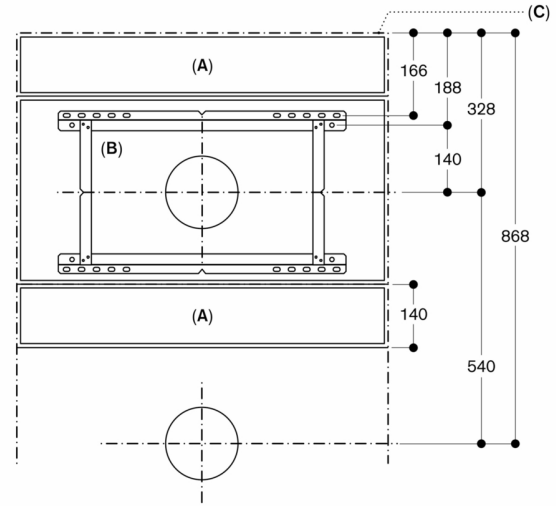

A: AC 482 / 472
 B: AC 402
 C: Tavan kesiti


Ölçüler mm cinsindendir

AC 402 tavan tesisatı ve bağlantı parçası DN 150'nin pozisyonu

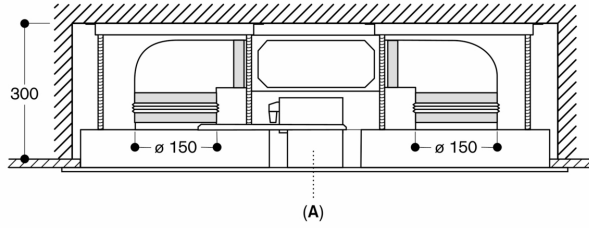







A: AC 472 181 / AC 482 181

Ölçüler mm cinsindendir

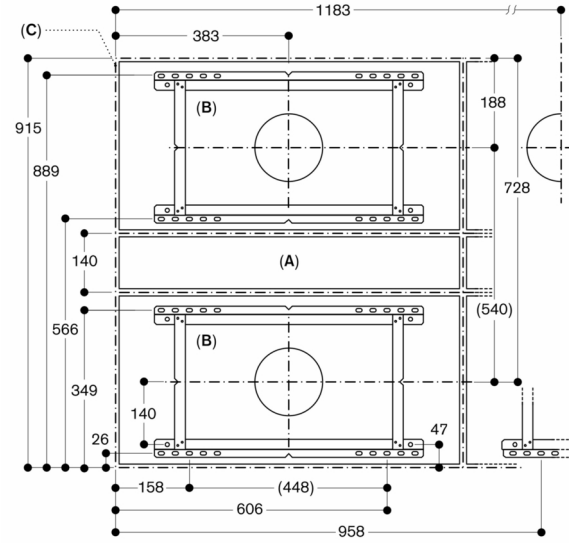


A: AC 482 / 472
 B: AC 402
 C: Tavan kesiti


Ölçüler mm cinsindendir

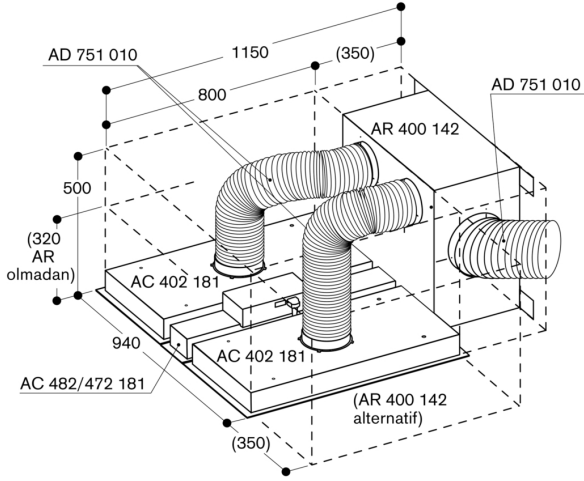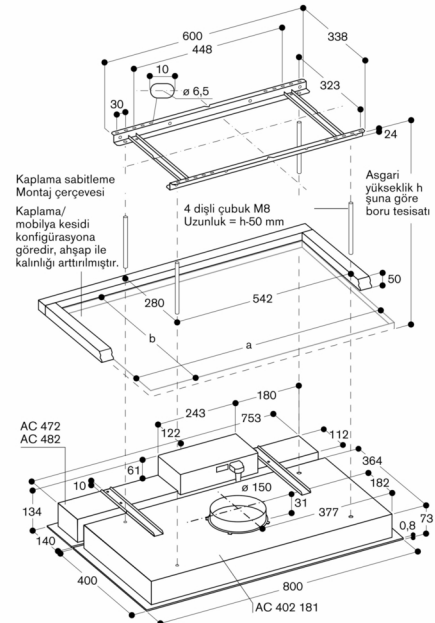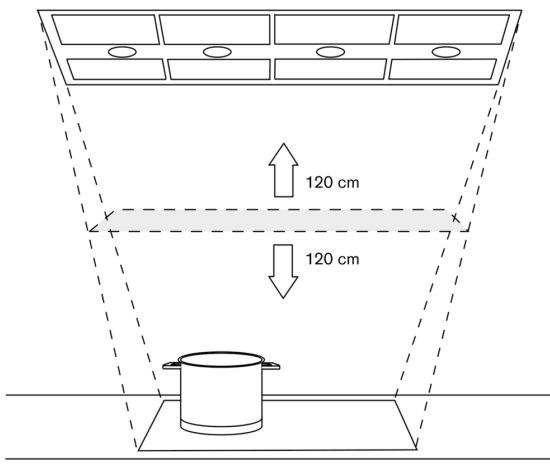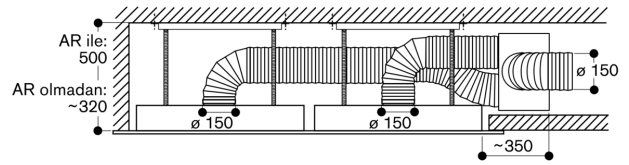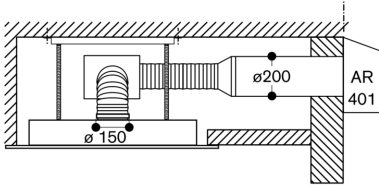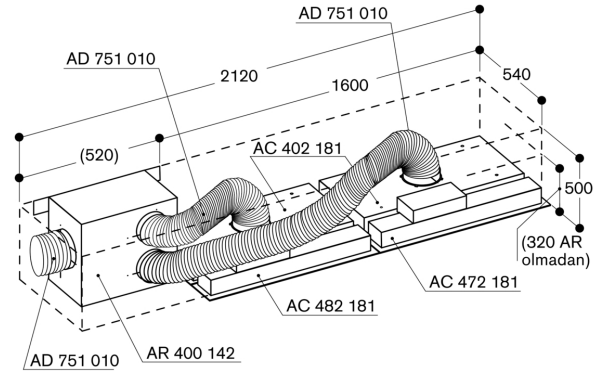Gerekli yapım alanı F2-CLGerekli yapım alanı FL2-CL-L1


Çoklu konfigürasyonlarda:
Kesit alanında kaplama eğikliği: maks. + 3 mm.
Ortadan yukarı doğru eğerek desteklemek, modülü sabitlemede gereklidir.
Gerekli dişli çubuklar, somunlar, kaplama civataları standart olarak ürünle birlikte teslim edilir.

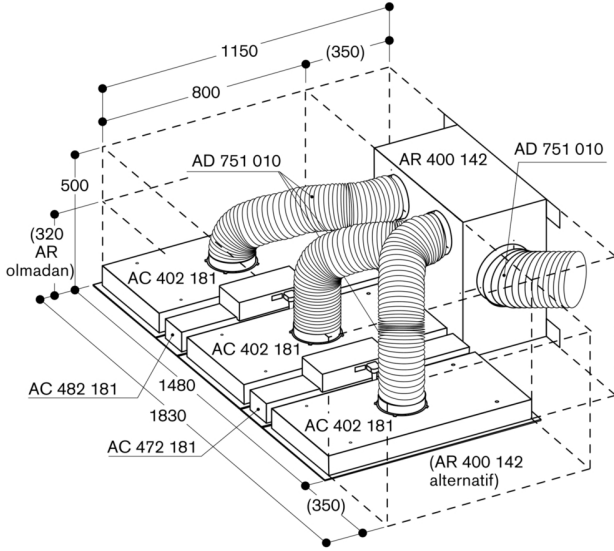Gerekli yapım alanı  F3-CL-L1

AC 402 hava dolaşım modülü ile AA 010 810

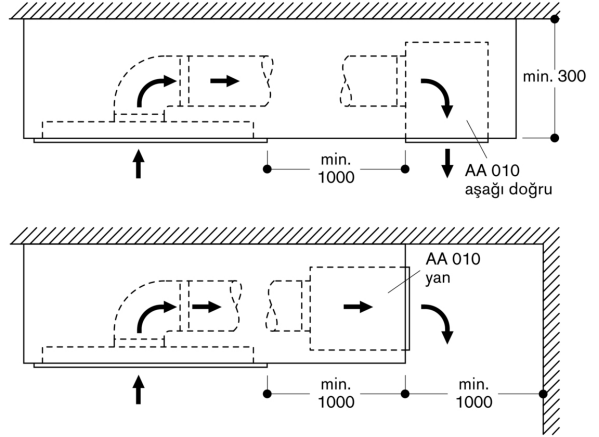

Hava sirkülasyon modüllü AC 402

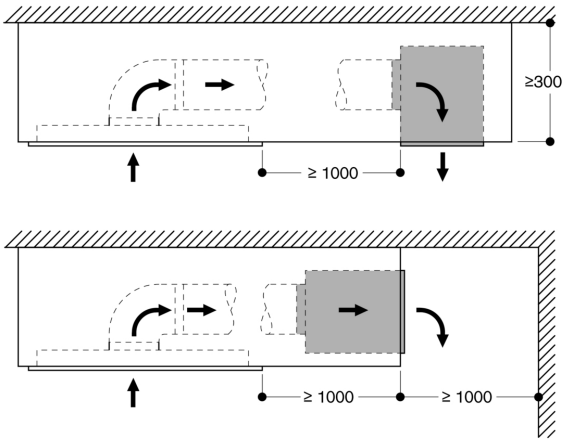

Ölçüler mm cinsindendir